


Visgaard & Sundstrøm ApS - RAPPORT

Kornstørrelsesfordeling - DS/EN 933-1


Referenceværdi

Kornkurve

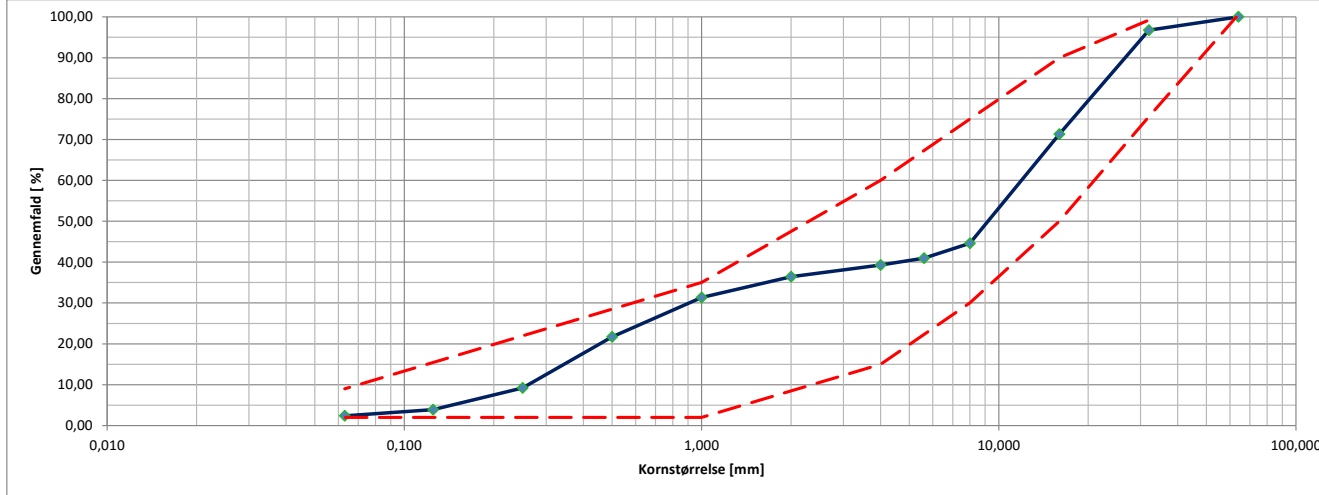

Grænsekurver indtegnet for SG II, jvnf. Vejdirektoratets krav.

Tørrumvægt

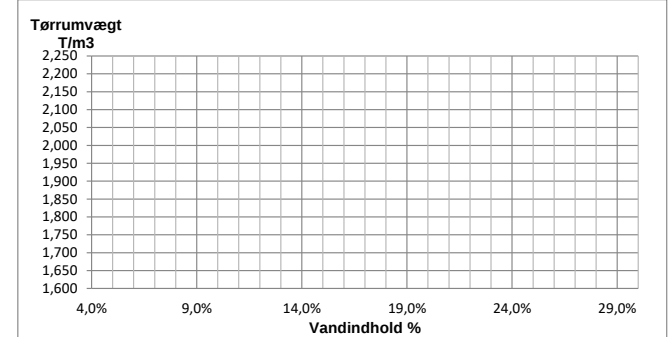

Vibrationforsøg DS/EN 13286-5

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Proctorforsøg prVI 99-6:2004

Tørrumvægt t/m³	
Vandindhold %	

Sigtestørrelse	Gennemfald	Krav til gennemfald, jvnf. VD AAB	
mm	[%]	min	max
64	100		
32	97		
16	71		
8	45		
5,6	41		
4	39		
2	36		
1	31		
0,5	22		
0,25	9		
0,125	4		
0,063	2,4		

Fraktionsindhold i %		Krav	
Sigte mm	Opnået	Min.	Max.
8 - 16 mm	27	5	35
4 - 8 mm	5	5	35

Egenskaber			
Prøvning	Opnået	Krav	Metode
U - tal	46		DS/EN 933-1
Kalkindhold %			prVI 99-11-2013
Sandækvivalent %			DS/EN 933-8
Methylenblå	< 3	< 3	DS/EN 933-9, annex B
LA forsøg			DS/EN 1097-2
Vandindhold %	3,4		
Glødetab %			prVI 99-9-2010
Kogningstab %			prVI 99-3

projekt	Sinding Grusgrav		
rekvirent	Sinding Grusgrav		
location	Depot		
materiale	SG II	 Visgaard & Sundstrøm Vej- og Geoteknik	
udtaget den	16. maj 2025		
udført ini.	BVH		
kontrol ini.	MMS		
Sag nr.	18.016		
Prøve nr.	SS 160525		